

# 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

## 装修技术规格表

工程硬装部分

室内专业

2024年1月

工种负责：\_\_\_\_\_

## 目 录

1、材料说明.....	
-------------	--

## 总说明

本材料样板表内容仅为推荐选型，图片及尺寸仅供参考，表中并非指定某厂家及品牌，最终需经业主确认签字后方可作为正式文件提供工程承包商（或供应商）报价与编制（白皮书）标书用。

## 材料及饰面说明

1. 承建商可提供品质相同物件代替，但须以书面形式与设计师咨询。
2. 产品可能有货期，请尽早与供应商查询。
3. 图片仅供参考。
4. 有关材料，必须为合同所定明之品质标准及适合商业用途使用。
5. 有关材料，须符合使用当地政府之条例、可燃性准则及所需要求，以及提供有关测试之证书。
6. 生产商，于开裁有关材料与船运前，须提交色板/样板。
7. 有关材料，必须造防污处理与防泥渍污处理。
8. 生产商须与室内工程承造商复核有关数量、大小、大样细则与要求。
9. 有关材料，必须为裁自原卷/完整之一级物料（次级物料，与卷尾裁出之物料，均不会被接受），及必须准确裁剪。
10. 有关墙纸/胶地席/防火胶版/木皮夹板，须以顺直或大型卷装形式运输，亦不可被复摺。

物料说明表

MT-

发布日期：2024. 01

工程名称广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

工程硬装部分

材料编号：MT-01

材料类别	金属（MT-）	材料技术参数	<div><input type="checkbox"/> 避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象。</div> <div><input type="checkbox"/> 柔韧性、杯突测试、硬度、耐冲击均满足标准要求。</div> <div><input type="checkbox"/> 碱性、耐酸性均通过检测。</div> <div><input type="checkbox"/> 深层厚度≥25 μ m, 抗拉强度 130/mm38-61N / mm2X, 伸长度 5%-10% 12%-17%，折弯强度 84.2N/mm 34N / mm2，弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2</div> <div><input type="checkbox"/> 静电粉末喷涂, 灰色聚酯漆面, 膜厚度不小于10um（微米）</div> <div><input type="checkbox"/> 安装系统：条扣龙骨暗扣系统</div>
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级	I 类		
材料名称	白色铝单板		
表面工艺处理	白色哑光氟碳漆，3.0mm厚		
规格型号（品牌）	按设计图纸要求		
使用区域：	雨蓬吊顶		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物



- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。
- \* 承办商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。
- \* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。
- \* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。

物料说明表

MT-

发布日期：2024. 01

工程硬装部分


工程名称 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

材料编号：MT-02

材料类别	金属（MT-）	材料技术参数	<div><input type="checkbox"/> 避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象。</div> <div><input type="checkbox"/> 柔韧性、杯突测试、硬度、耐冲击均满足标准要求。</div> <div><input type="checkbox"/> 碱性、耐酸性均通过检测。</div> <div><input type="checkbox"/> 深层厚度≥25 μ m, 抗拉强度 130/mm38-61N / mm2X, 伸长率 5%-10% 12%-17%，折弯强度 84.2N/mm 34N / mm2，弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2</div> <div><input type="checkbox"/> 静电粉末喷涂, 灰色聚酯漆面, 膜厚度不小于10um（微米）</div> <div><input type="checkbox"/> 安装系统：条扣龙骨暗扣系统</div>
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级	I 类		
材料名称	深啡色氟碳漆铝格栅2.0mm厚		
表面工艺处理	50*150mm, 间隔150mm		
规格型号（品牌）			
使用区域：	天花		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物

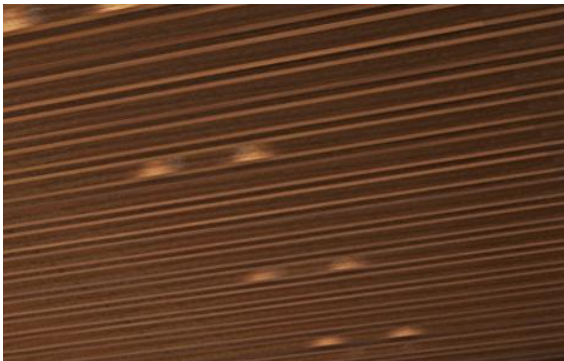

- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。

\* 承办商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。

\* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。

\* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。

室内专业

物料说明表

MT-

发布日期：2024. 01

工程硬装部分


工程名称 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

材料编号：MT-03

材料类别	金属（MT-）	材料技术参数	<div><input type="checkbox"/> 避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象。</div> <div><input type="checkbox"/> 柔韧性、杯突测试、硬度、耐冲击均满足标准要求。</div> <div><input type="checkbox"/> 碱性、耐酸性均通过检测。</div> <div><input type="checkbox"/> 深层厚度≥25 μ m, 抗拉强度 130/mm38-61N / mm2X, 伸长度 5%-10% 12%-17%，折弯强度 84.2N/mm 34N / mm2，弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2</div> <div><input type="checkbox"/> 静电粉末喷涂, 灰色聚酯漆面, 膜厚度不小于10um（微米）</div> <div><input type="checkbox"/> 安装系统：条扣龙骨暗扣系统</div>
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级	I 类		
材料名称	深啡色氟碳漆铝格栅2.0mm厚		
表面工艺处理	50*50mm. 间隔50mm		
规格型号（品牌）			
使用区域：	墙面		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物

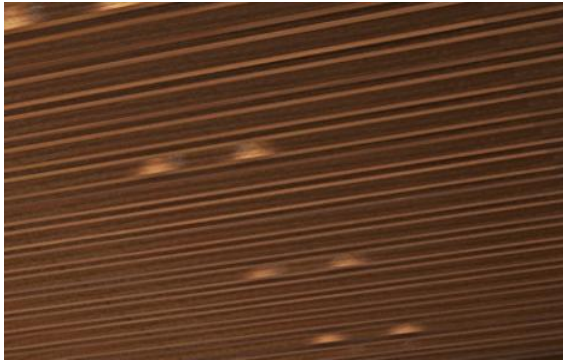

- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。

\* 承办商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。

\* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。

\* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。

室内专业

物料说明表

MT-

发布日期：2024. 01

工程硬装部分

工程名称 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

材料编号：MT-04

材料类别	金属（MT-）	材料技术参数	<div><input type="checkbox"/> 避免金属饰面板表面有参差、刮花、腐蚀、变形等现象。</div> <div><input type="checkbox"/> 柔韧性、杯突测试、硬度、耐冲击均满足标准要求。</div> <div><input type="checkbox"/> 碱性、耐酸性均通过检测。</div> <div><input type="checkbox"/> 深层厚度≥25 μ m, 抗拉强度 130/mm38-61N / mm2X, 伸长度 5%-10% 12%-17%，折弯强度 84.2N/mm 34N / mm2, 弹性模量 70.00N/mm2 26.136-49.050N/mm2</div> <div><input type="checkbox"/> 静电粉末喷涂,灰色聚酯漆面，膜厚度不小于10um（微米）</div> <div><input type="checkbox"/> 安装系统：条扣龙骨暗扣系统</div>
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级	I 类		
材料名称	黑色不锈钢		
表面工艺处理	1.5厚/碳黑色304#，哑光/拉丝/无指纹处理		
规格型号（品牌）			
使用区域：	圆形灯膜周边造型收边		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物



- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。

\* 承办商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。

\* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。

\* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。



物料说明表

UP-

发布日期：2024. 01

工程硬装部分

工程名称 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

材料编号：UP-01

材料类别	硬包（UP-）	材料技术参数	1、厚度不小于0.2mm 2、抗拉强度≥750N/750N 3、撕裂强度≥60N/60N 4、织造方式：正织 5、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心(NFTC)A1级权威认证 6、光折射，漫射，光扩散功能强大，增加照明效果的优雅舒适度 7、材质轻巧，耐冲击能力强，有效防止因地震等自然灾害而造成的坠物伤人
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级			
材料名称	圆形灯膜		
表面工艺处理	哑白色透光拉膜/ 透光率>70%		
规格型号（品牌）			
使用区域：	圆形灯膜		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物



- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。
- \* 承包商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。
- \* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。
- \* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。

室内专业

物料说明表

ST-

发布日期：2024. 01

工程硬装部分

工程名称 广东省人民医院急诊入口雨棚改造项目

材料编号：ST-01

材料类别	石材（ST-）	材料技术参数	<div>1、执行标准：GB6566《建筑材料放射性核素限量》、GB/T19766《天然大理石建筑板材》、JCG/T60001-2007《天然石材装饰工程技术规程》、JGJ/T331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》；</div> <div>2、大理石镜面板材的镜面光泽度应不低于70光泽单位；</div> <div>3、吸水率%≤0.20；体积密度g/cm³ ≥2.6；压缩强度MPa≥52.0；弯曲强度MPa≥7.0；</div> <div>4、耐磨度l/cm³：8；</div> <div>5、防滑系数：执行标准JC/T1050《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》及安全级别：防滑系数不小于0.80；防滑性能-静摩擦系数COF：≥0.50；</div> <div>6、石材表面处理：云石胶补洞，晶面修补，打磨，六面做抗污防渗漏处理</div>
燃烧性能等级	A级		
防污染控制等级	I类		
材料名称	芝麻灰石材		
表面工艺处理	50mm厚/细火烧面/6面防污抗渗处理		
规格型号（品牌）			
使用区域：	新做柱子脚线、原花基砖材更换		

材料附图

此图仅供参考 具体颜色和款式请参考实物



- \* 所有产品必须符合材料说明中规定的质量，制造必须符合要求和以上要求。
- \* 承办商或制造商必须提供所有选定之样板供设计师审核，方可进行订购或生产。
- \* 如需更换同类型其他品牌产品，需承建商提供同类型产品样品供设计方重新确认。
- \* 不论设计概念和构思已被客户接纳或采用与否，所有设计资料必须保密。

室内专业